

Kontrol kartındaki fabrika ayarı 24 C olarak yapılmıştır (konum8)

Kontrol kartına bağlı ısı sensörünün pozisyonuna ve radyatör konumuna göre ısı algılanması etkilenebilir. DBE konfor ayarlarını değiştirmek için:

- daha uzun süreli çalışma için. maximum ısı derecesini artırın.
- daha kısa süreli çalışma için maximum ısı dereceini düşürün

Das Kontrolleinheit ist Fabrikmäßig eingestellt auf 24°C (Position 8).


Die Wirkung kann durch die Position des Temperaturfühlers und der Klimafaktoren beeinflusst werden. Um der DBE Komfortfunktion anzupassen:

- längere Betriebsdauer: die maximale Temperatur höher einstellen
- kürzere Betriebsdauer: die maximale Temperatur niedriger einstellen.

The control unit has been set at 24°C factory standard (position 8).




The functioning can be influenced by the position of the temperature sensor and surrounding factors. To adapt the DBE comfort function:

- longer period of functioning: establish maximum temperature higher.
- shorter period of functioning: establish maximum temperature lower.

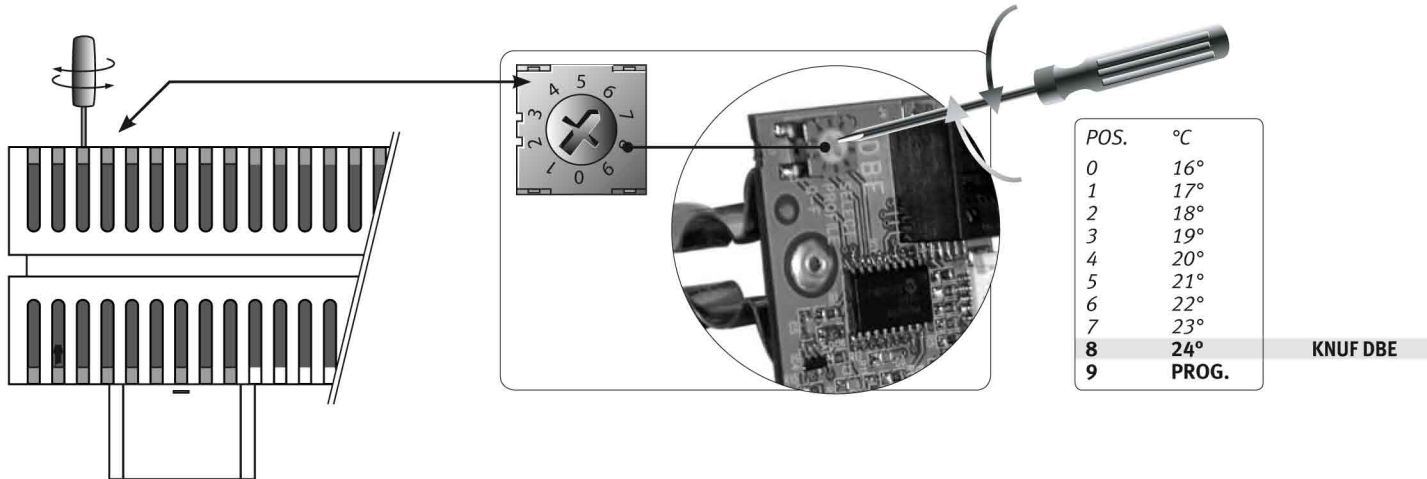






Knockonwood DBE KNUF

Montaj talimatı / Instructions d'installation
Installationhinweis / Installation instructions

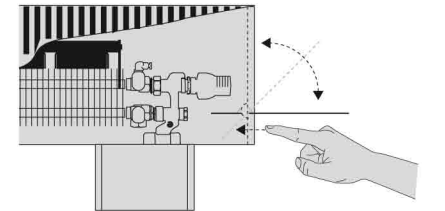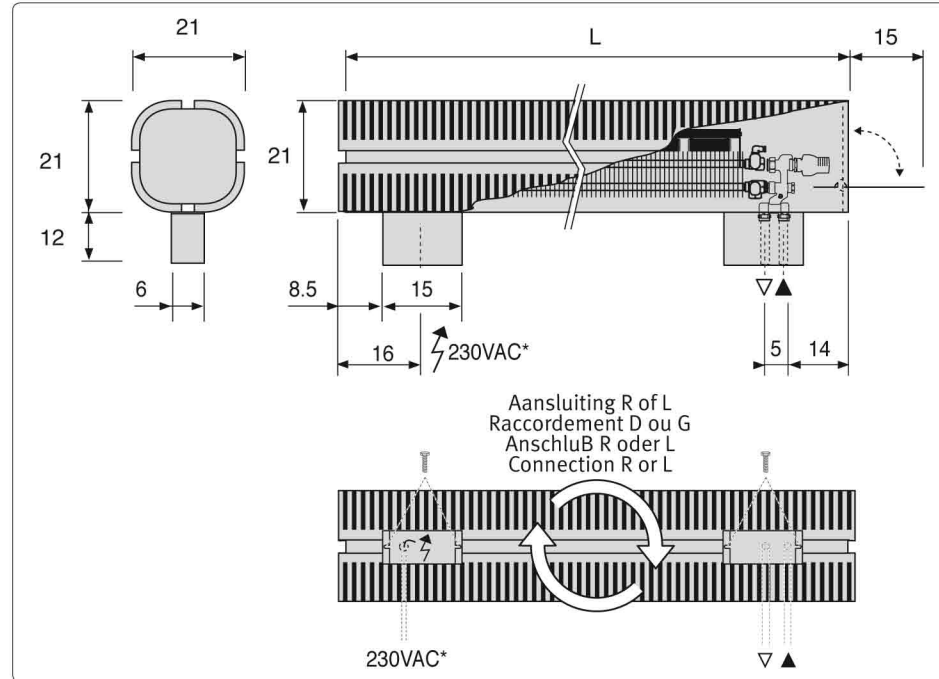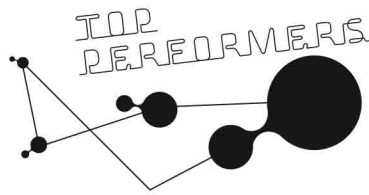


A Bağlantı R= sağ L= sol R ↗ ↘ L / Raccordement D ↗ ↘ G / Anschluß R ↗ ↘ L / Connection R ↗ ↘ L


Standart = Sağ ayaktan

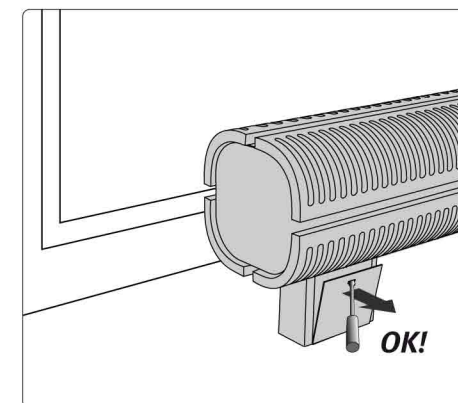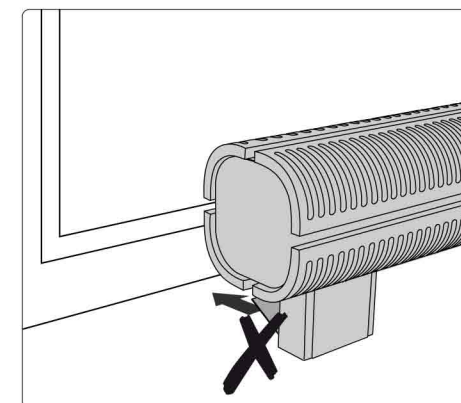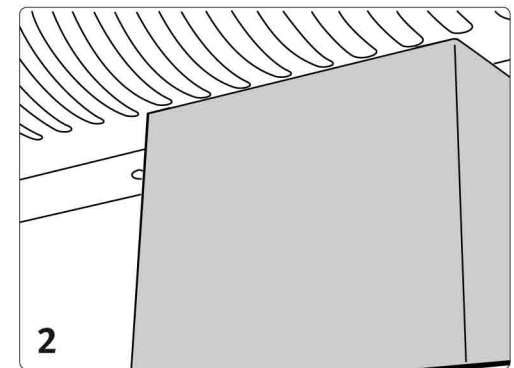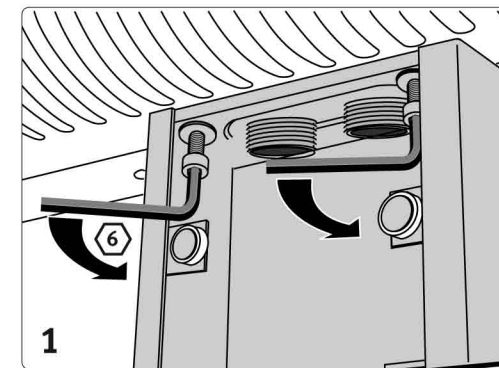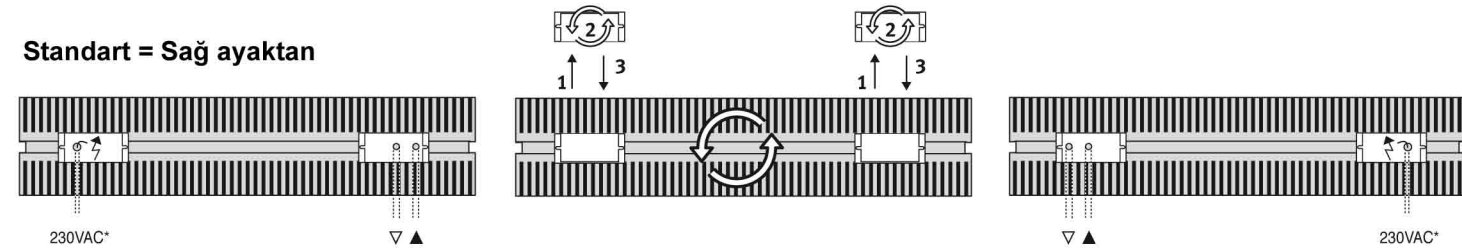


B Hidrolik bağlantılar / Raccordements hydrauliques / Hydraulische Anschlüsse / Hydraulic connections

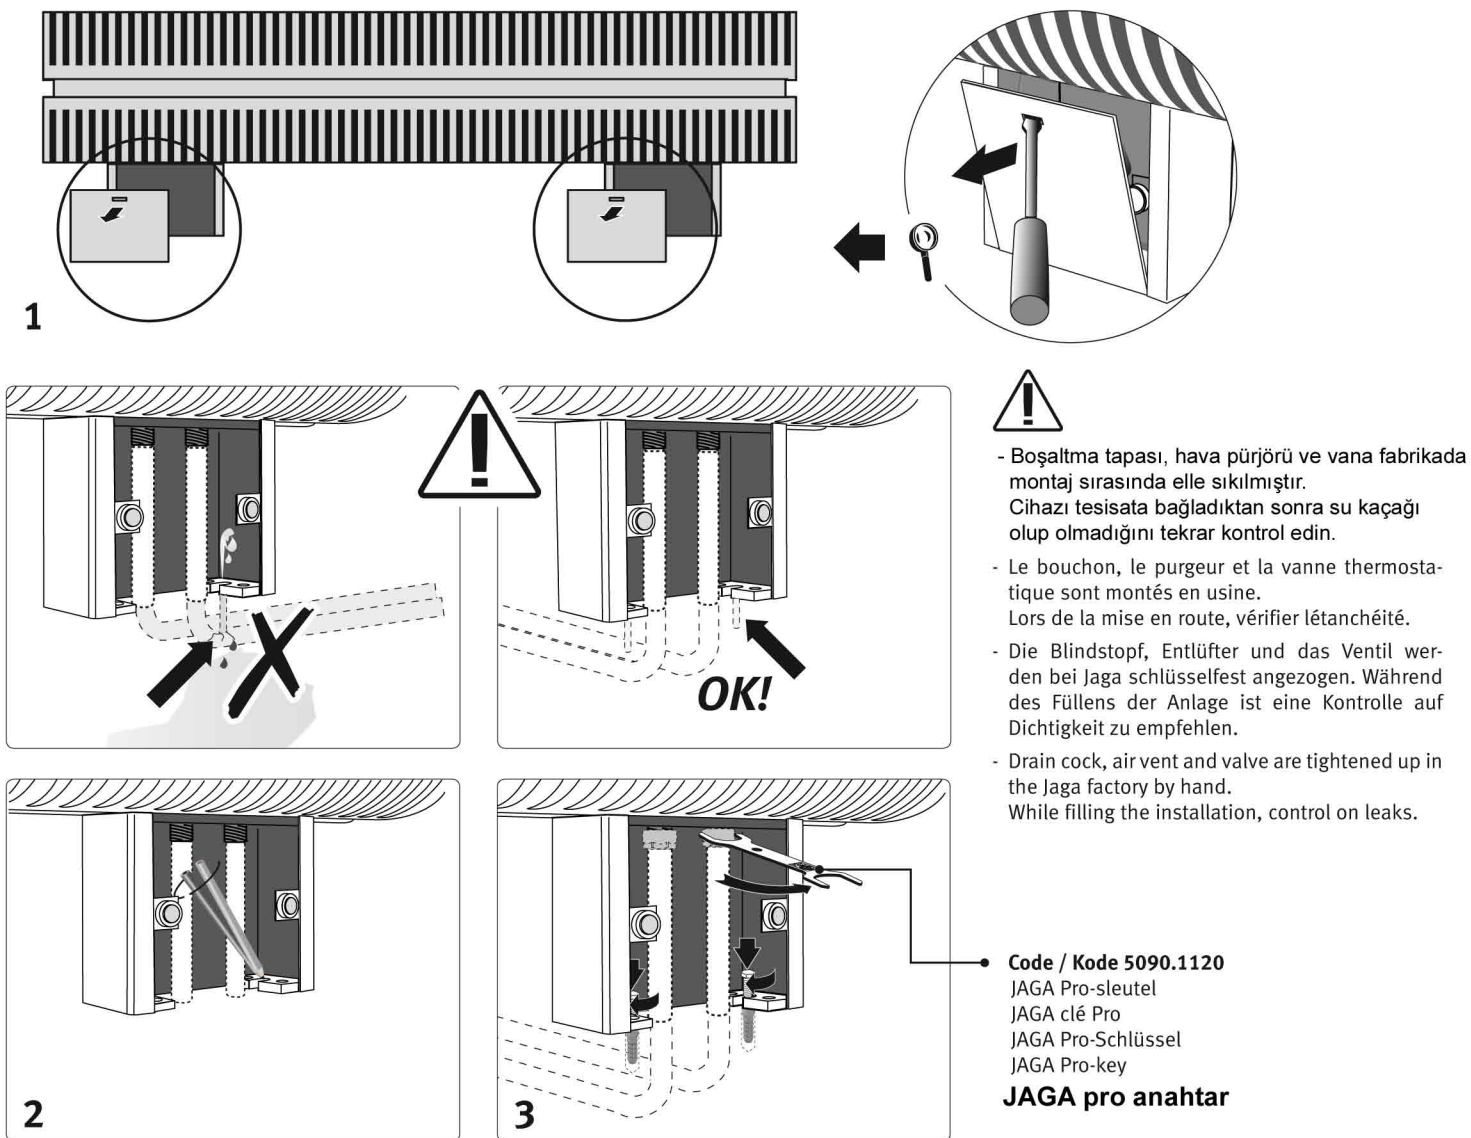

C 12 Volt Trafo / Adaptör Adapter / Adaptateur

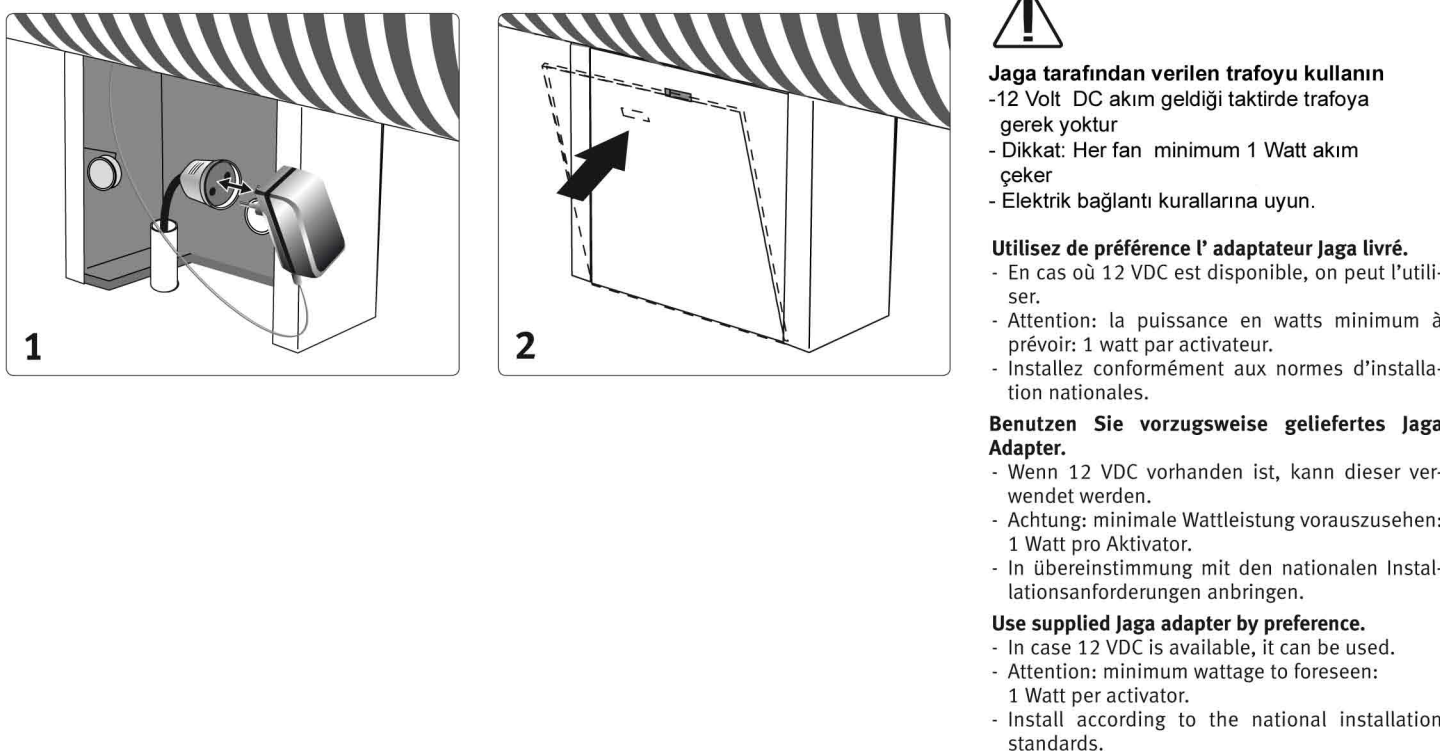

D Kontrol paneli

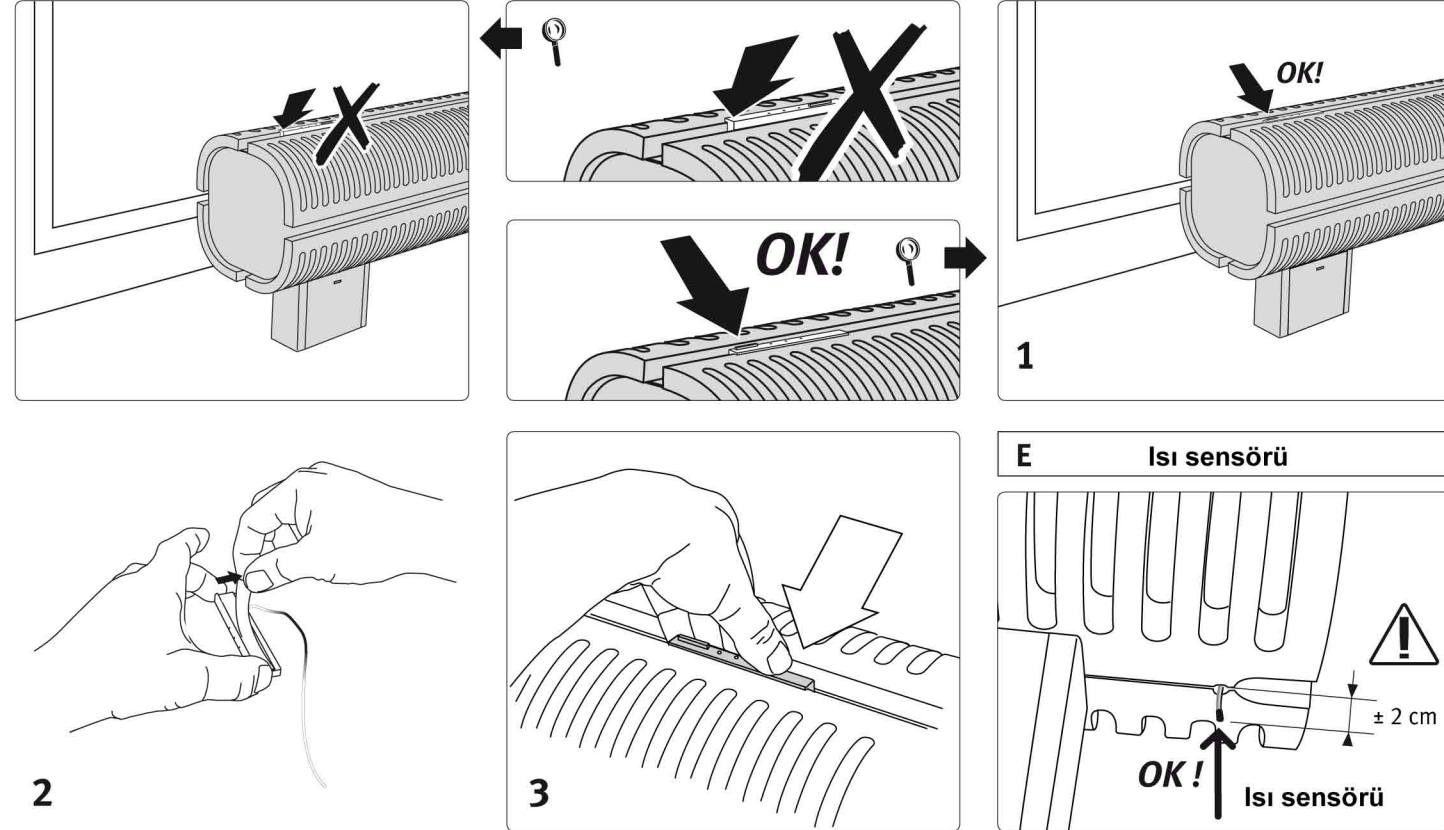

Bakım / Maintenance / Wartung

